


ตารางขนาดท่อวางเครื่อง

ขนาดท่อวางเครื่อง จากกันชน ถึง หัวถัง	ขนาดท่อวางเครื่อง จากกันชน ถึง หัวถัง
๑1/4"-๑1/16"	หนา 0.10 มม.
๑1/2"-๑1/4"	หนา 0.05 มม.
๑3/4"-๑1/2"	หนา 0.075 มม.
๑1 1/4"-๑3/4"	หนา 0.075 มม.
๑2 1/4"-๑1 1/4"	หนา 0.10 มม.


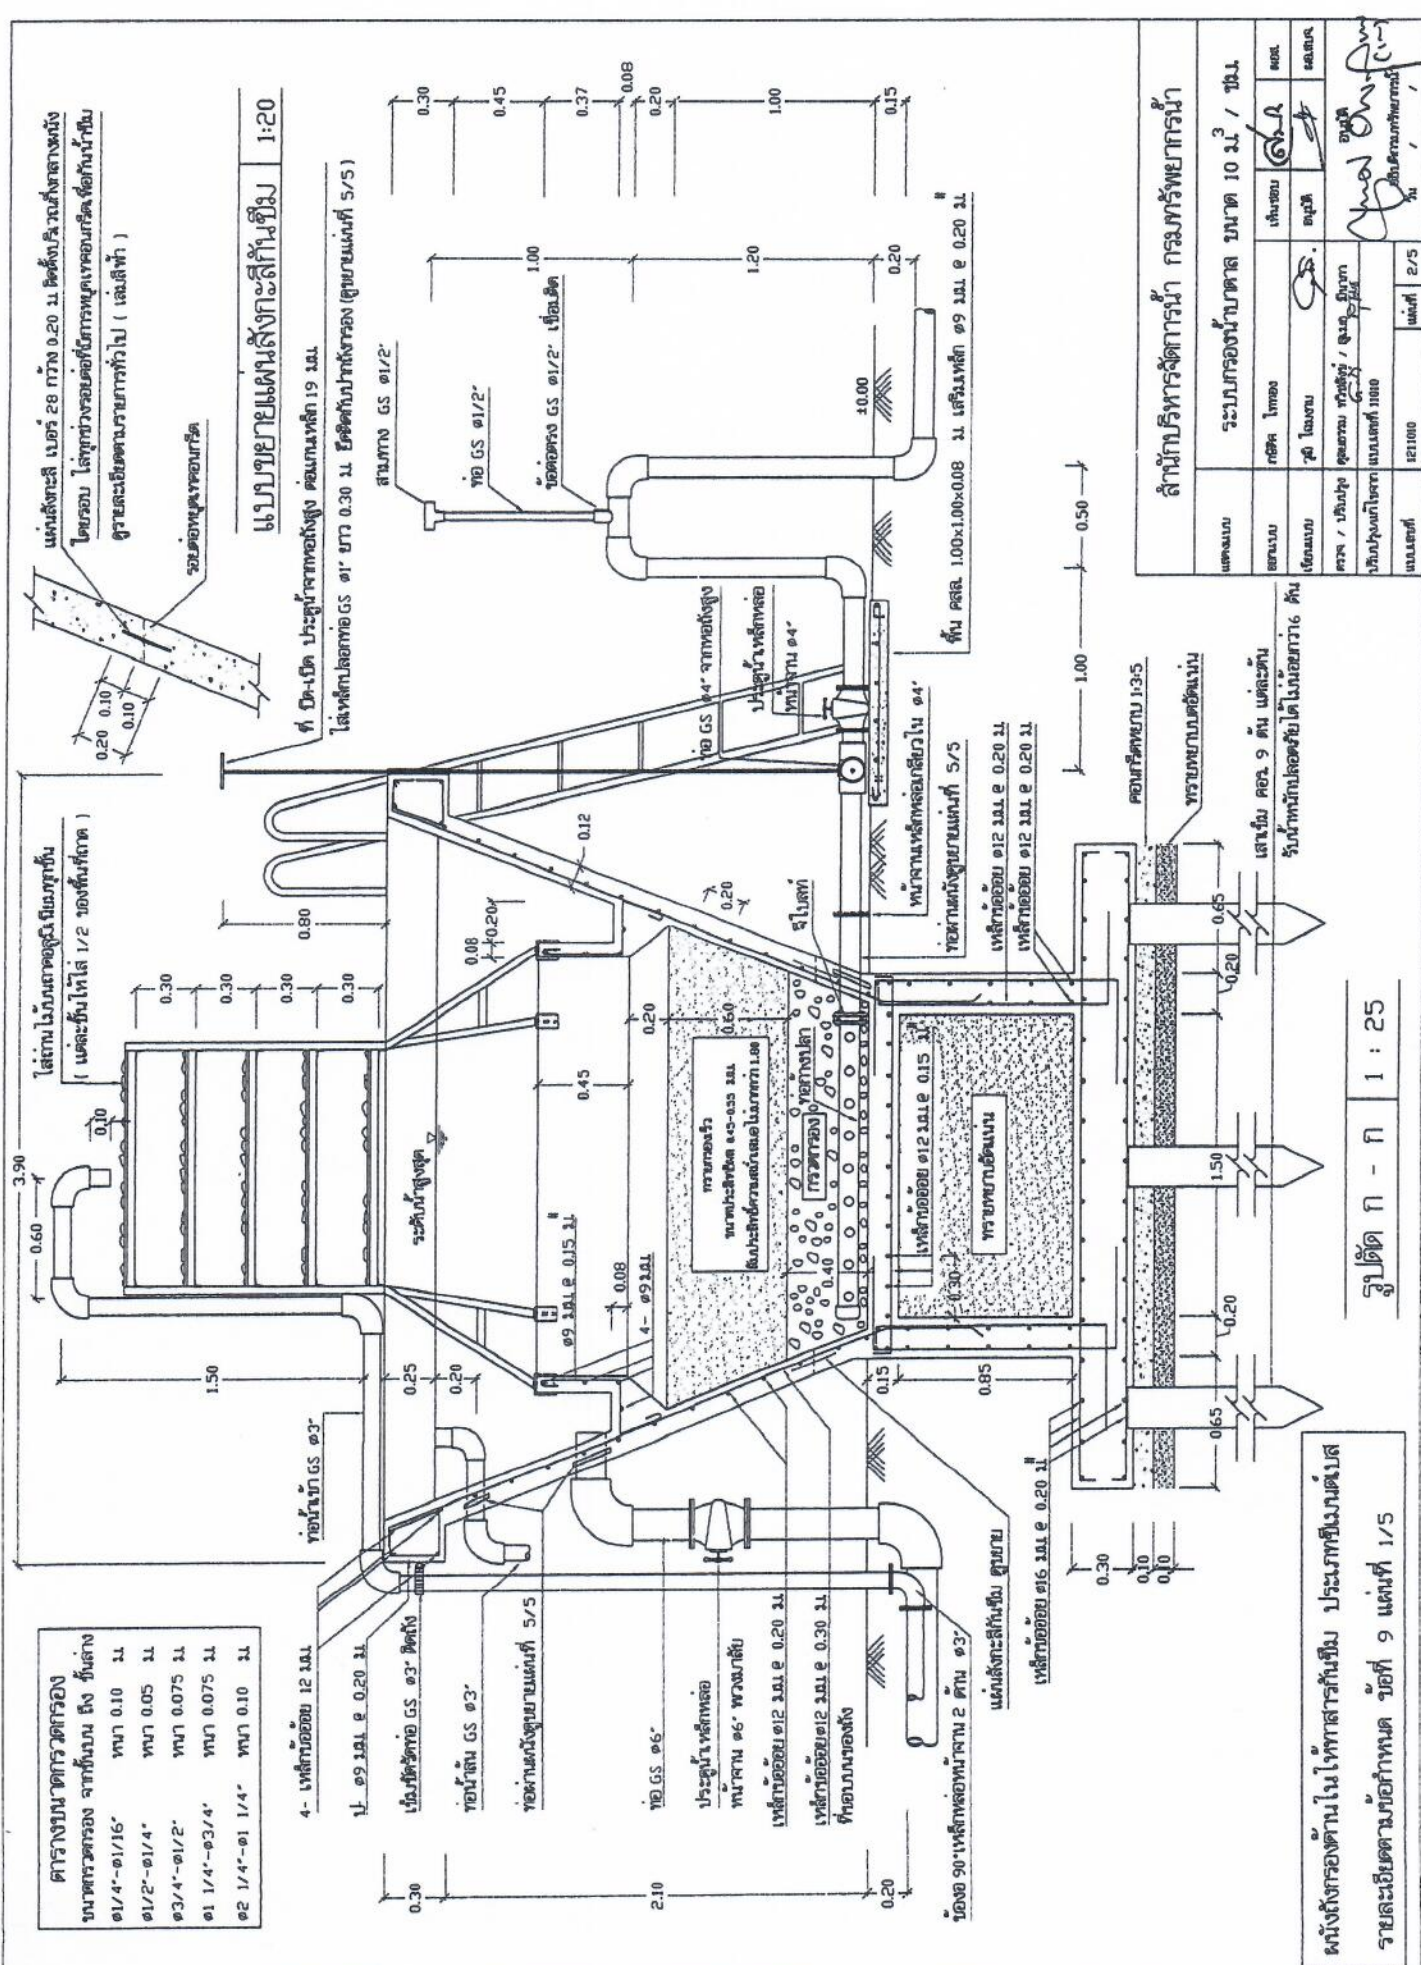


สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

แผนภูมิ	ระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 10 ม ³ / ชม.
สถานที่	กสทช. หนอง
ผู้จัดทำ	ว. หนอง
ตรวจสอบ	ว. หนอง
วันที่	2/5

ผนังถังกรองดินในให้ทาสารกันซึม ประเภทที่มณฑล
รายละเอียดตามข้อกำหนด ข้อที่ 9 แผ่นที่ 1/5

รูปตัด ก - ก 1 : 25

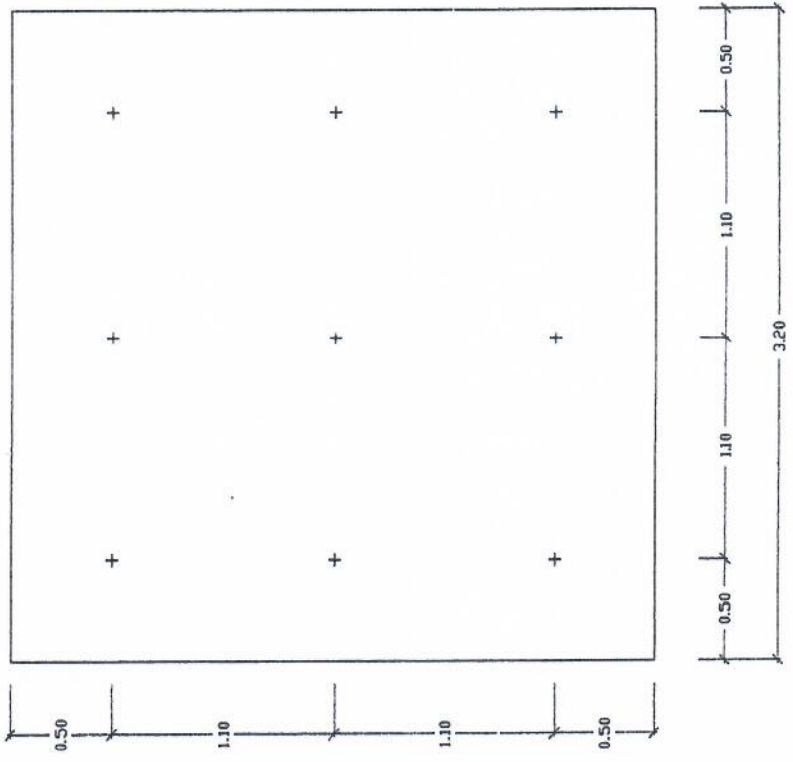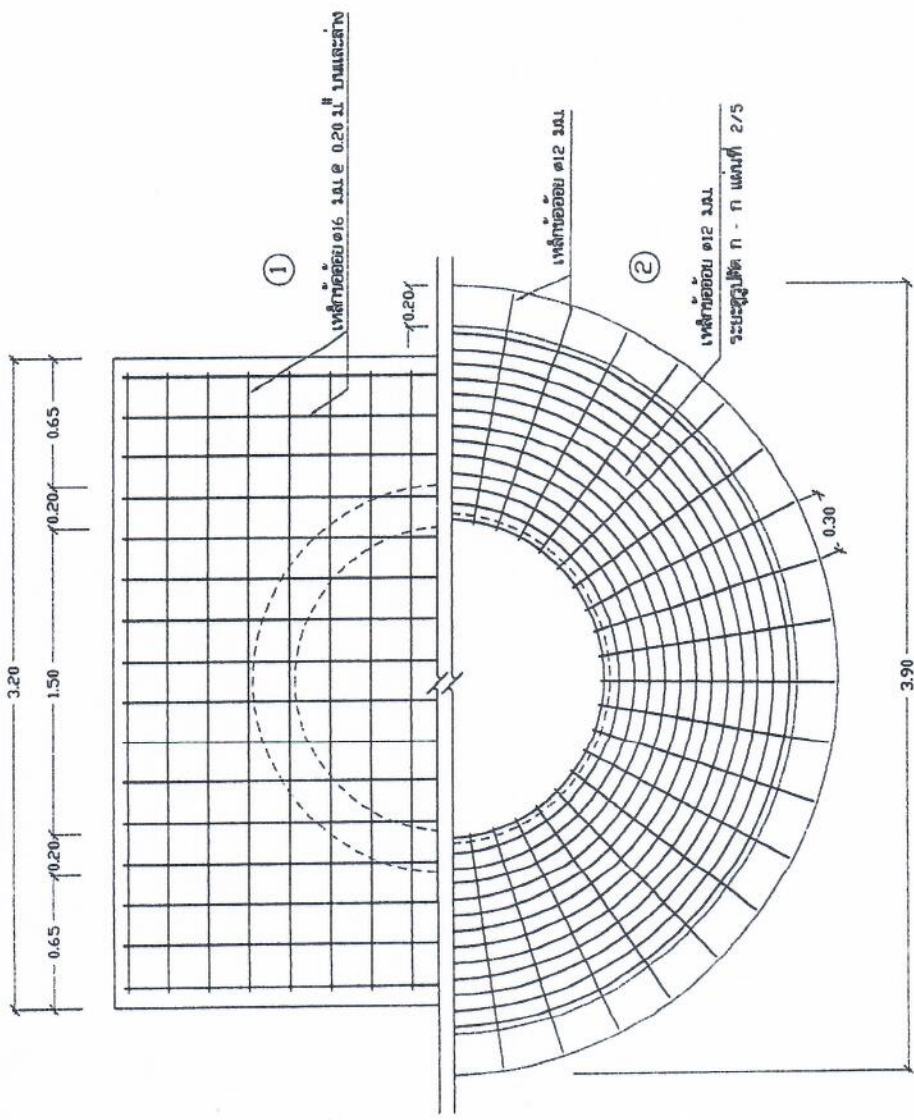


① แปลนการเสริมเหล็กฐานราก 1:25

② แปลนการเสริมเหล็กผนัง 1:25


แปลนแสดงตำแหน่งเสาเข็ม 1:25

สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ					
แสดงแบบ	ระบบการกักเก็บน้ำ ขนาด 10 ม ³ / ชม.				
ออกแบบ	กษิต ไททอง	แก้ไข	กษิต	ตรวจสอบ	กษิต
เขียนแบบ	จ. ใจงาม	จ. ใจงาม	จ. ใจงาม	ตรวจสอบ	จ. ใจงาม
ตรวจ / อนุมัติ	จ. ใจงาม / จ. ใจงาม	จ. ใจงาม	จ. ใจงาม	ตรวจสอบ	จ. ใจงาม
บริษัท/หน่วยงาน	บริษัท/หน่วยงาน	บริษัท/หน่วยงาน	บริษัท/หน่วยงาน	บริษัท/หน่วยงาน	บริษัท/หน่วยงาน
แบบที่	121000	วันที่	3/5	วันที่	3/5

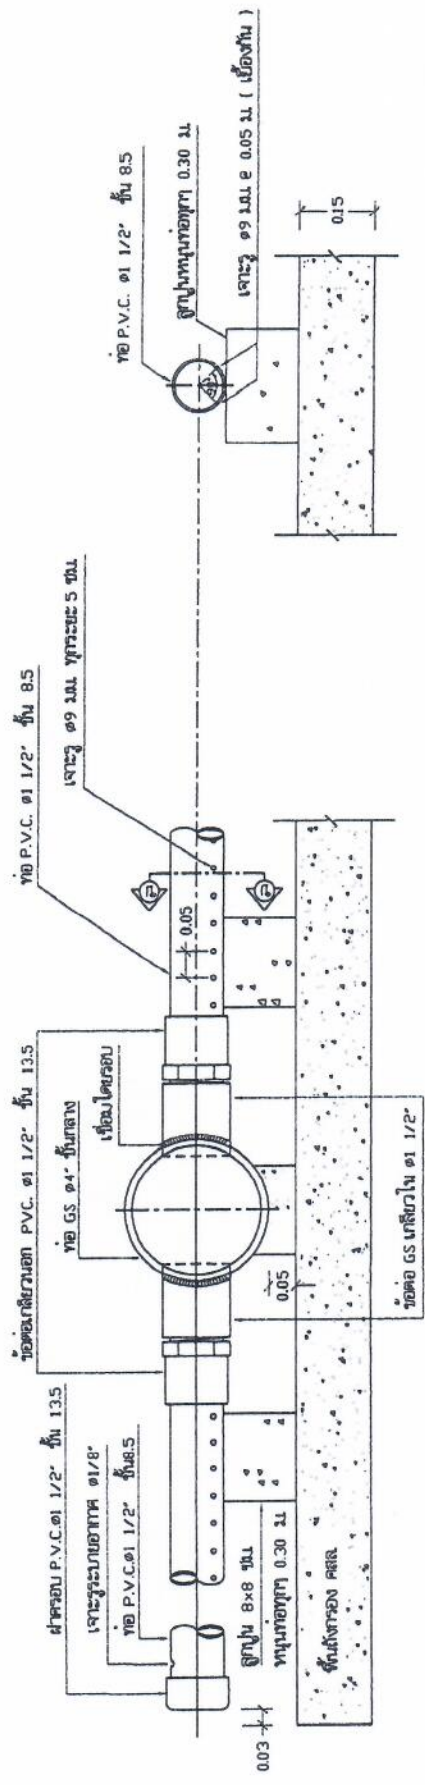

แบบขยายท่อทางปลา 1:10

รูปตัด ข - ข 1:10

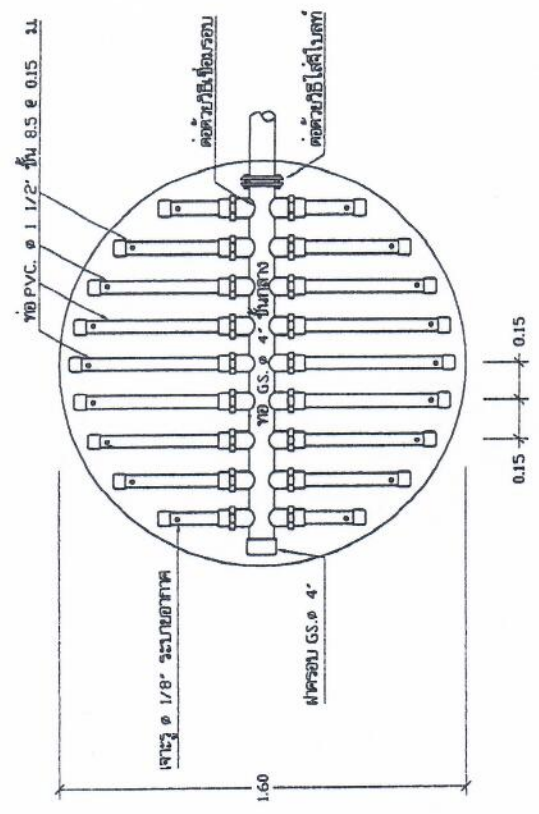


แบบขยายท่อทางปลา 1:20


สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ					
แบบแปลน	ระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 10 ม ³ / ชม.				
เขียนแบบ	ศศิธร ไททอง		แก้ไข	ศศธล	
เขียนแบบ	ส. โสภณ		อนุมัติ	ศศธล	
ตรวจ / ปรึกษา	คุณสมาน วัฒนศิริ / จ.ม. ภูเก็ต				อนุมัติ
ปรับปรุงแก้ไข	แบบวันที่ 18/10				อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
แบบวันที่	12/10/16	แผ่นที่	4/5		น. ,

วันที่ 18/10/16
นายสมาน วัฒนศิริ
วิศวกร

แผ่นเหล็กหนา 3 มม.

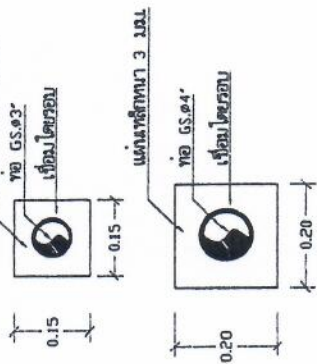

แผ่นเหล็กหนา 3 มม.

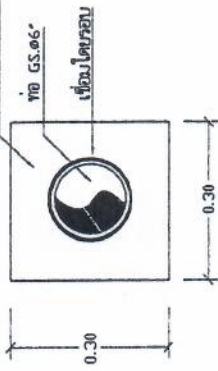

แบบขยายท่อจุดที่ผ่านผนัง 1:10

ท่ออุดโป๊วหนา 4.50 มม. เจาะรูขนาด ๑3/8" @ 0.05 มม.

ยึดกับโครงสร้างด้วยสกรูขนาด 1/8"x1/2" @ 0.10 มม.

โครงสร้างอุดโป๊วหนา 2"x2" หนา 3/8"

ยึดกับโครงสร้างด้วยสกรูขนาด 1/8"x1/2" @ 0.10 มม.

ท่ออุดโป๊วหนา 4 มม. เพื่อยึดตามใน

เหล็กฉาก 1/2"x1 1/2" หนา 4 มม.

หมายเหตุ โครงเหล็กปูพื้นให้ทาสีกันสนิมตามรายการ
รายละเอียดทั่วไปประกอบแบบแปลนการก่อสร้างแบบโรงเก็บ

ขนาดเหล็กฉาก 1/2"x1 1/2"

เหล็กฉาก 1/2"x1 1/2" หนา 4 มม. พึงระวังสภาพ

เหล็กฉาก 1/2"x1 1/2" หนา 4 มม. ควรระวังสภาพ

พื้นปูนใต้เหล็ก ๑9 มม. @ 0.30 มม./C
ยึดกับผนังโดยวิธีเชื่อม


ผนังปูนใต้ ท่อ GS ๑1 1/2"

ยึดตามฐาน GS ๑1 1/2"


พื้น คอนกรีต 1.00x1.00x0.08 มม.

เสริมเหล็ก ๑9 มม. @ 0.20 มม.


แบบขยายแอร์รูดอร์ 1:25

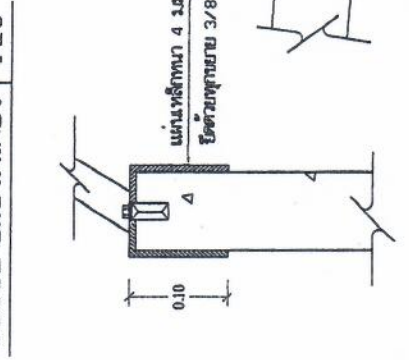


แบบขยายการติดตั้งปลอกเหล็ก GS ๑1" 1:10

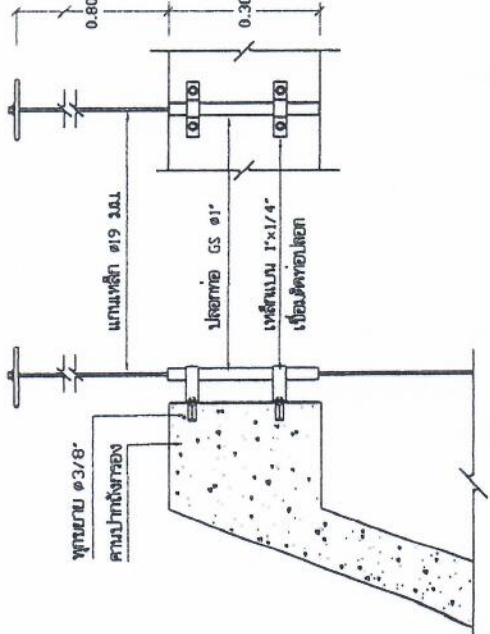

แบบขยายการติดตั้งแอร์รูดอร์ 1:5

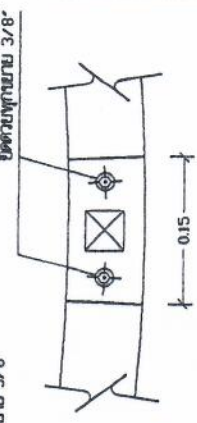

แบบขยายกันไค 1:25

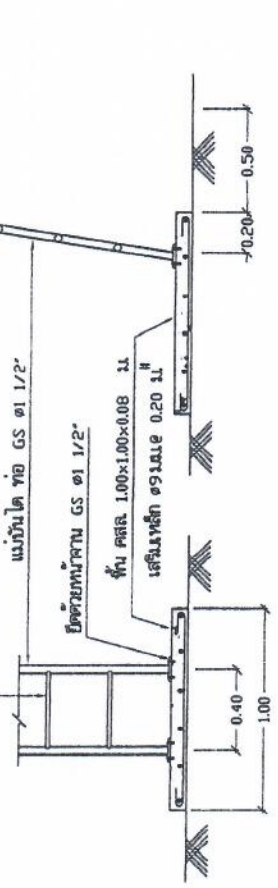

สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

แสดงแบบ	ระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 10 ม ³ / ชม.
ออกแบบ	กสศท. หนอง
เขียนแบบ	ผู้ใด ไม่พบ
ตรวจ / อนุมัติ	คุณสมชาย หวังใหญ่ / อนุมัติ
ปรับปรุงแก้ไข	แบบเลขที่ 1100
แบบเลขที่	121100
มาตรา	มาตรา 5/5


วันที่ ๑๖/๑๑/๒๕๖๓

ชื่อ อนุชิต

ตำแหน่ง วิศวกร


ชื่อ อนุชิต

ตำแหน่ง วิศวกร


[illegible][illegible]

- ท่อ ขอดอ และอุปกรณ์ประปา เช่น ประตุน้ำ เติมน้ำ ฝักบัว ที่มีระบุไว้ในแบบแปลนนี้
ถ้ามีครบถ้วน นอก ถ้าพบได้ ให้เขียนลงตารางการทั่วไป (เล่มสี่ฟ้า)

ภายในถึงทาสารกัมขิม ประเภทขิมมดปล
รายละเอียดตามข้อกำหนด ข้อที่ 9 แผ่นที่ 1/6

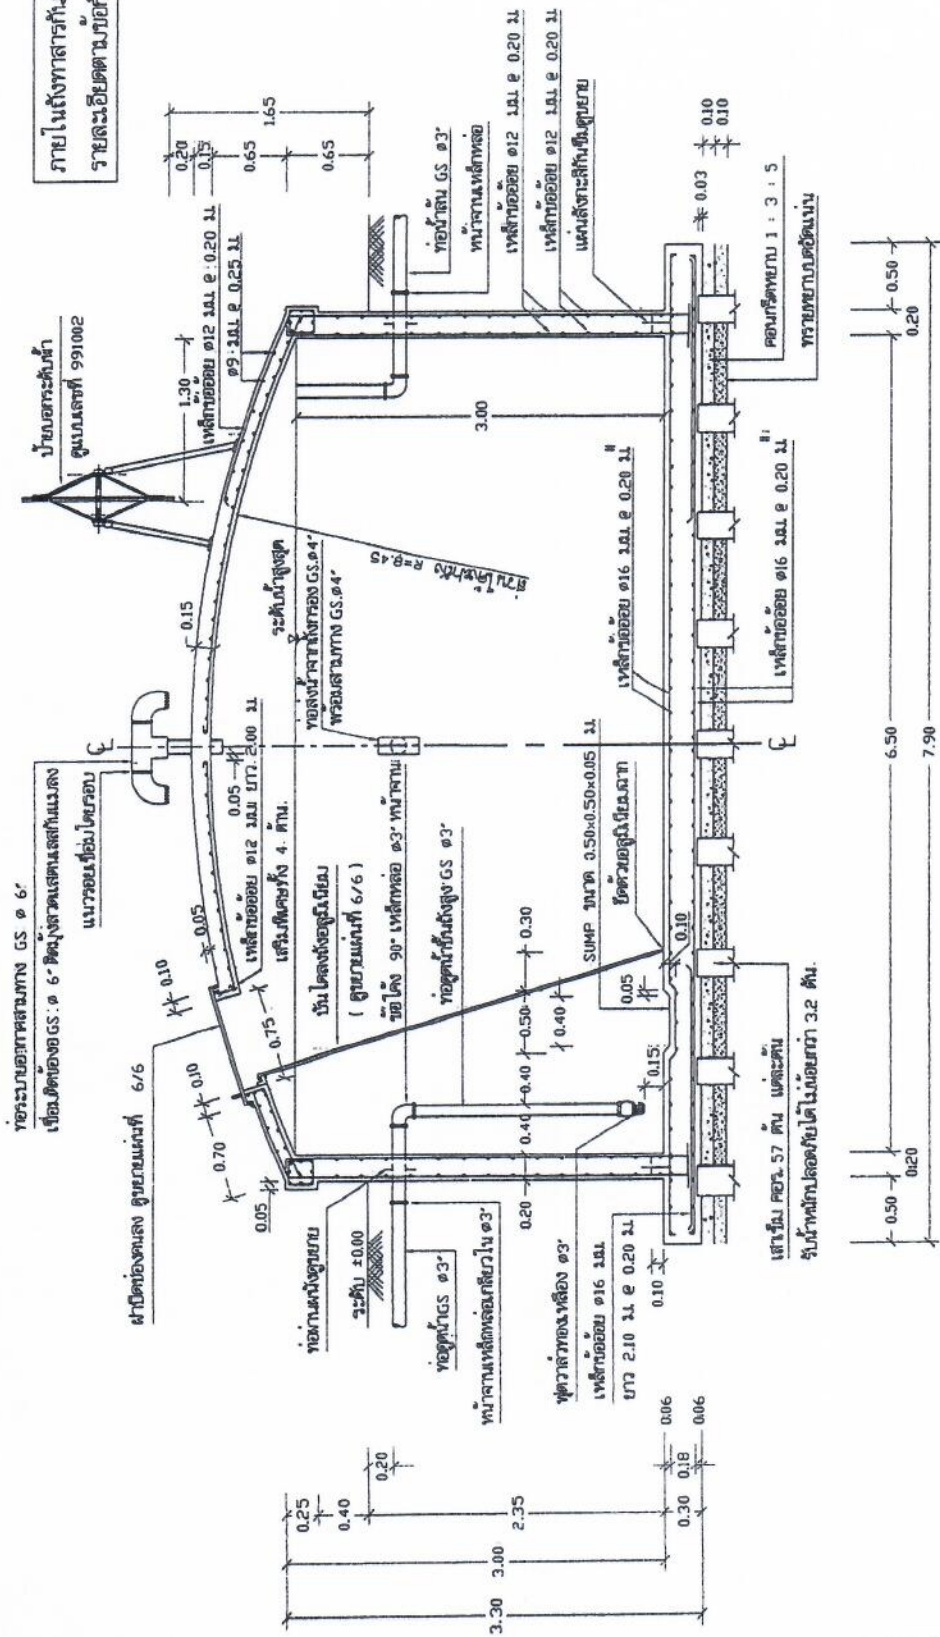

รูปตัด ก - ก 1 : 40

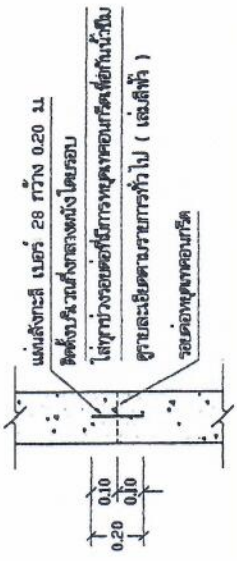

แบบขยายแผนผังจะสีกันขิม 1:20

สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ			
แสดงแบบ	สัญญา	สัญญา	สัญญา
ออกแบบ	ออกแบบ	ออกแบบ	ออกแบบ
เขียนแบบ	เขียนแบบ	เขียนแบบ	เขียนแบบ
ตรวจ / รับรอง / อนุมัติ	ตรวจ / รับรอง / อนุมัติ	ตรวจ / รับรอง / อนุมัติ	ตรวจ / รับรอง / อนุมัติ
วันที่รับแบบ	วันที่รับแบบ	วันที่รับแบบ	วันที่รับแบบ
วันที่รับแบบ	วันที่รับแบบ	วันที่รับแบบ	วันที่รับแบบ
วันที่รับแบบ	วันที่รับแบบ	วันที่รับแบบ	วันที่รับแบบ

รูปตัดขยาย	บ - บ	1 : 20
------------	-------	--------

[illegible]